

Elektroschema

Schaltschrankbezeichnung: Musteranschlussschema
Schaltschrankstandort: ...
Schaltschrankname: Scenty GWA
Schaltschrankanlagen: ...
Schemanummer: ...
Schemarevision: 0

Projektnummer: ...
Objektnummer: ...
Objektadresse: ...

Kunde: ...

Projektleiter: ...
Techniker: ...

Inhaltsverzeichnis

BLATT	BESCHREIBUNG	REVISION
1	Einspeisung / Relais / Leuchttransparent und Horn	0
2	Busfühler	0
3	Analogfühler	0
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Legende der Betriebsmittelkennzeichnung

<u>Kennbuchstabe</u>	<u>Art des Betriebsmittels</u>	<u>Beispiel</u>
E	Heizen, Beleuchten	Heizung, Schrankbeleuchtung
F	Schutzeinrichtungen	Sicherungen, Lasttrenner
K	Relais	TR43K, TR-IFD, Alarmschaltrelais
Q	Schalten und Variieren von Energie	Softstarter, Leistungsschütz, Leistungsschalter, Motorschutzschalter
T	Umwandeln von Energie	Transformatoren, Frequenzumformer
J	Klemme auf Print	Einspeisung
X	Klemmen, Stecker, Steckdosen	Rangierverteiler, KM41/42

Gezeich.	Datum	Name	Maßstab:	Benennung:	
	05.06.2017	sc		Legende Kennzeichnung von elektrischen Betriebsmitteln	
				 FOPPA Feuer aus, Rauch weg. Tardisstrasse 221, 7205 Zizers Tel.: 081 286 94 24 Fax.: 081 286 94 34 E-Mail: info@foppa.ch	
				Kunde:	
				...	
				Komm.:	
				...	
				...	
				Zeichnungs Nr.:	
					Musteranschlussschema
Index	Änderung	Datum	Name		

A

B

C

D

E

Einspeisung ab HV / UV




Ventilator 1 Ein

Ventilator 1 Ein

SIG-Gr.: 1.1 Leuchttransparent

SIG-Gr.: 1.10 Leuchttransparent

GSM




Einspeisung

Trafo

Der Aussenleiter muss zwingend bei Klemme J5 unter "L In" geklemmt werden !!!

Gezeich.	Datum	Name	Maßstab:	Benennung:	
	05.06.2017	sc		Musteranschlussschema GWA Scenty	
Index	Änderung	Datum	Name	Kunde:	
				...	
				Komm.:	
				...	
				Zeichnungs Nr.:	
				Musteranschlussschema	
Technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma FOPPA AG.				 FOPPA Feuer aus, Rauch weg. Tardisstrasse 221, 7205 Zizers Tel.: 081 286 94 24 Fax.: 081 286 94 34 E-Mail: info@foppa.ch	

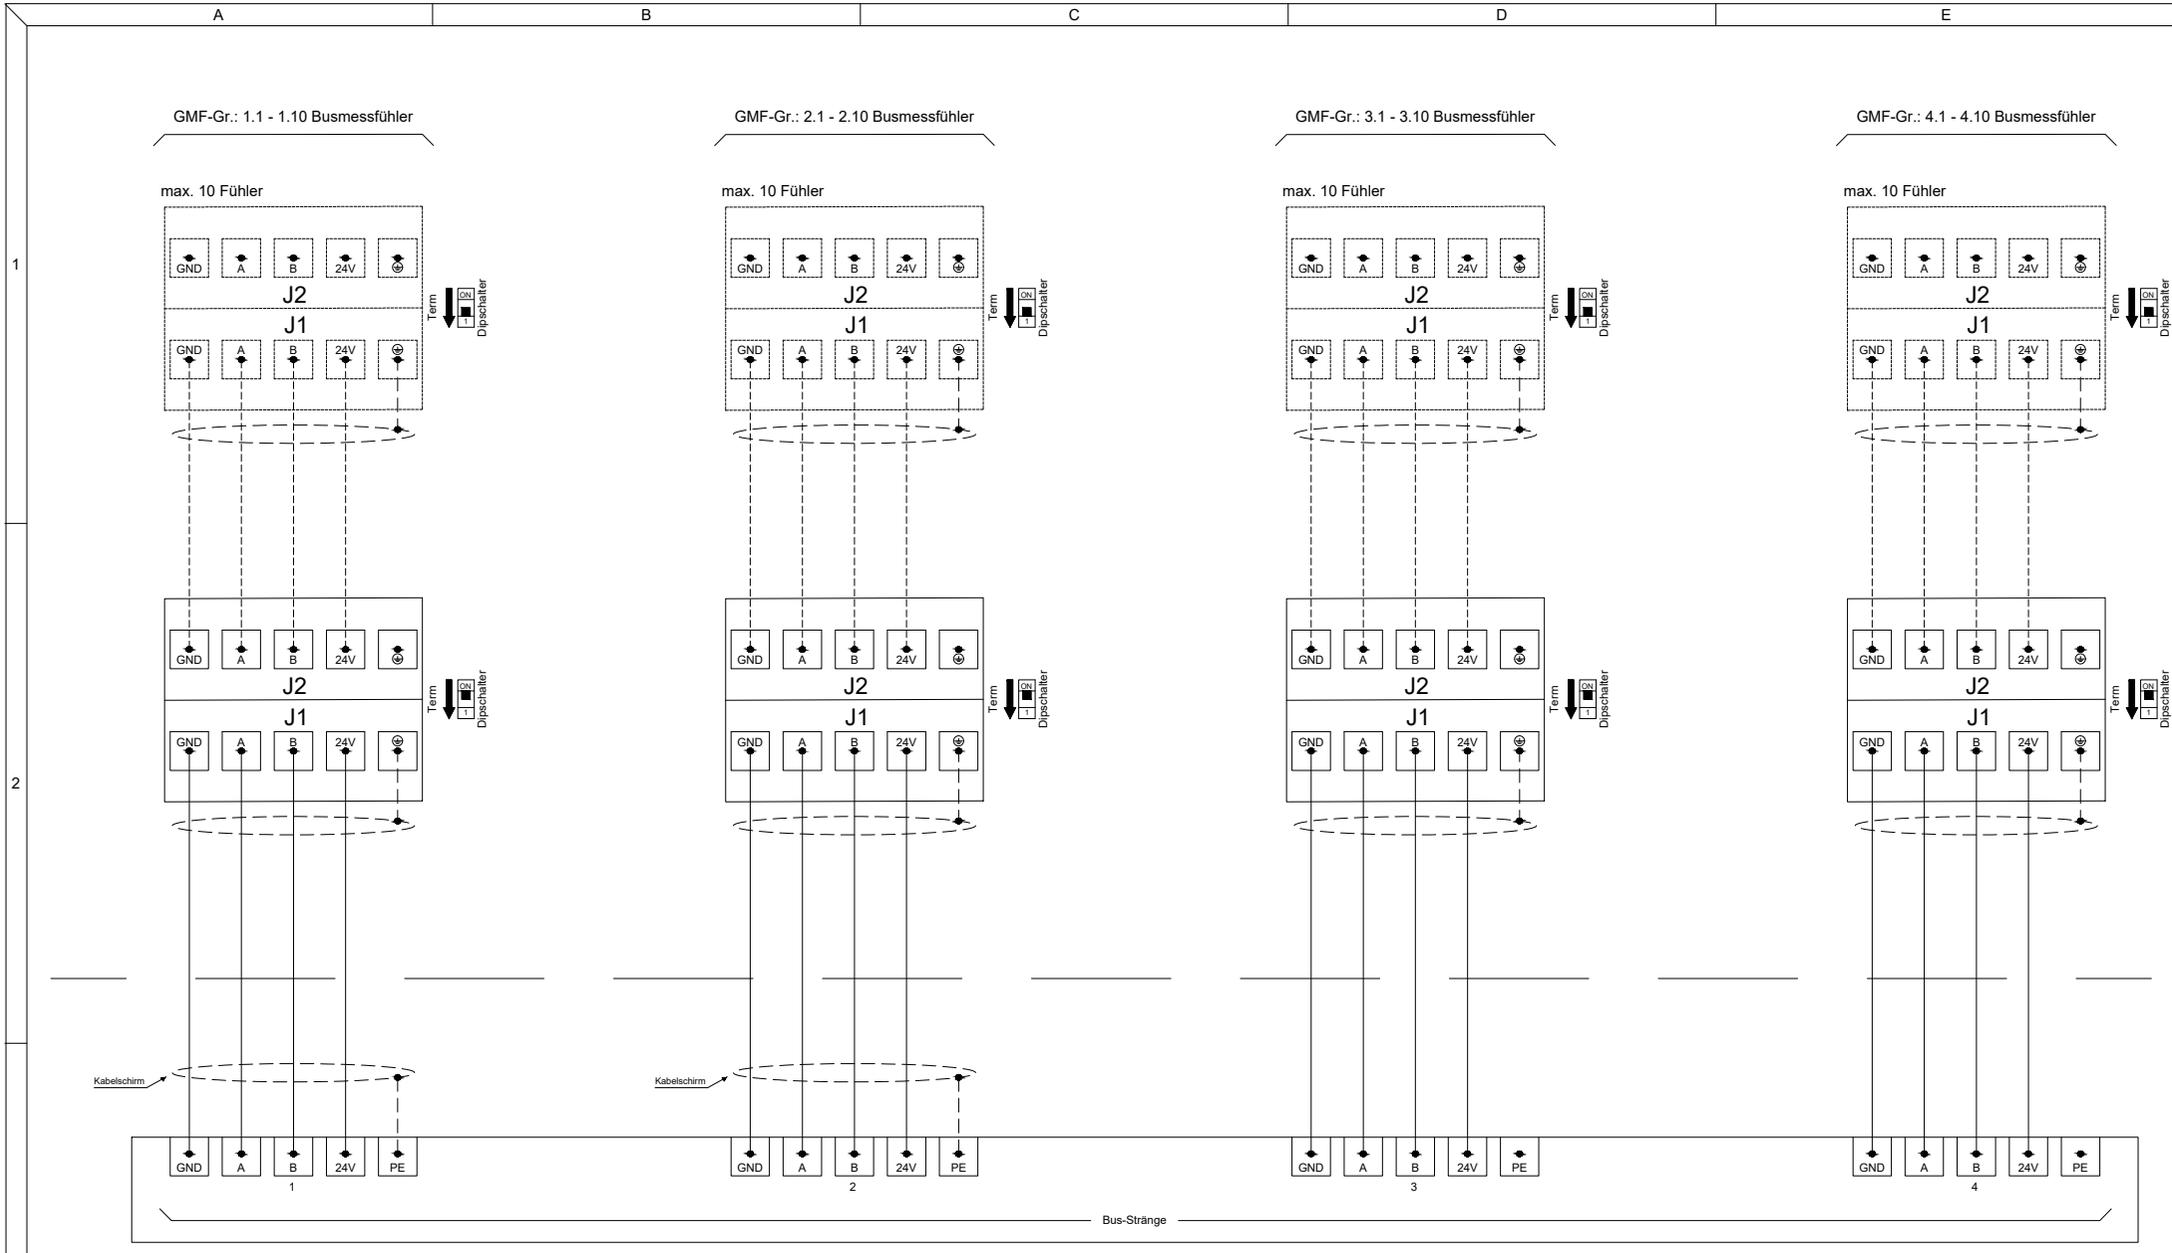

Der letzte Fühler im Busstrang muss zwingend terminiert werden. Dipschalter rechts im Fühler in Pfeilrichtung einstellen !!!

Gezeich.	Datum	Name	Maßstab:	Benennung:	
	05.06.2017	sc		Musteranschlussschema GWA Scenty	
				Kunde:	
				...	
				Komm.:	
				...	
				Zeichnungs Nr.:	
Index	Änderung	Datum	Name	Musteranschlussschema	
				 FOPPA Feuer aus, Rauch weg. Tardisstrasse 221, 7205 Zizers Tel.: 081 286 94 24 Fax.: 081 286 94 34 E-Mail: info@foppa.ch	
Technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma FOPPA AG.					

A

B

C


D

E


1

2

3



Für Einzelsensoren / Spezialgase



	Datum	Name	Maßstab:	Benennung:	
Gezeich.	05.06.2017	sc		Musteranschlussschema GWA Scenty	
				Kunde:	
				...	
				Komm.:	
				...	
				Zeichnungs Nr.:	
Index	Änderung	Datum	Name	Musteranschlussschema	
<p>FOPPA Feuer aus, Rauch weg. Tardisstrasse 221, 7205 Zizers Tel.: 081 286 94 24 Fax.: 081 286 94 34 E-Mail: info@foppa.ch</p>					
Technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck und Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma FOPPA AG.					